



DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll av fastigheten.

Vid byte av en golvbrunn efter relining, flyttar ett avloppsrör som är relinat eller kompletterar med ett nytt rör mot ett tidigare relinat rör, byter golvmatta är det viktigt att denna instruktion följs.

Skadas det relinade röret, finns risk för efterföljande vattenskada. I de fallen kontaktas Proline för rådgivning.

OBS! ALLA INSTALLATIONER SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR FÖR ATT FÖRSÄKRINGAR & GARANTIER SKALL GÄLLA.

Beskrivning

- Rens av brunnsledning
- Byte av golvbrunn
- Inkoppling nytt avloppsrör
- Byte av golvmatta
- Montage av ny anslutningspunkt mot relinad ledning

Rensning av brunnsledning

Vid rensning av brunnsledning skall stor försiktighet iakttas då plastplugg i brunn demonteras från golvbrunnen. Om så ej sker finns risk att relining runt plastpluggen spricker.

Byte av golvbrunn

Friläggning

Då brunnen frilägges skall stor försiktighet iakttas, så att man inte skadar relining i brunn eller relinat rör från brunnen.

Vid friläggning av ledning skall spår sågas upp och ledningen friläggs försiktigt. Bilning skall utföras med stor försiktighet.

Kapning av avloppsrör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning förseglas fria ände/gods med Sika-Bond AT-Universal, eller likvärdigt.

Försegling utförs för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnsrör samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omständigheter ske.

In montage av ny brunn

När det relinate röret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats.

Inkoppling av brunnen mot befintlig ledning sker, beroende på brunns utloppsdimension,

- endera med med syrafast jet-koppling klass B
- eller med Fernco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868 / 93
- Eller i de fall brunns utloppsdimension är mindre än bif. ledningsdimension används invändig typgodkänd gumminippel Typ Purus.

I de fall montering sker med invändig gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras.

Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Sika-Bond AT-Universal, eller likvärdigt.

För att ytterligare säkerhetsställa övergången mellan rör och ny brunn, kan invändig Flexibel hylsa sättas.

I de fall brunn byts ut innan utförd relining rekommenderar vi:

- Purus brunn typ Oden utlopp Ø75 mm
- Jafo typ Jafo 86. utlopp Ø75 mm

Kapning av avloppsrör, inkoppling nytt.

Kapning av avloppsrör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning förseglas den fria änden/gods med SikaBond AT-Universal,
Eller likvärdigt.

Detta utförs för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnsrör samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omständigheter ske.

Nytt rör monteras mot befintligt rör

- endera med syrafast jet-koppling klass B.
Beakta min -och max diameter på vald koppling
- eller med Fernco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868/93

Vid de tillfällen då plasten är tjockare i botten än i övrigt skall plasten slipas av med en dremmel eller en rasp. Slipningen utförs innan koppling monteras.

Montering av kopplingar enligt ovan sker enligt leverantörens anvisningar.

Instruktion vid byte av golvmatta.

Vid byte av golvmatta rekommenderar vi i första hand att även golvbrunnen byts ut.

I de fall man väljer att behålla befintlig relinad golvbrunn vid byte av golvmatta **SKALL** brottavisering utföras under klämringen, innan mattan demonteras. Brottavisering utförs för att reliningen i brunnen inte skall skadas.


Brottaviseringen utförs med vinkelslip, dremmel eller likvärdigt.

Gammal klämring i befintlig brunn demonteras.

Ny klämring sätts enligt leverantörens anvisningar.

Brottaviseringen "tätas" med Sika-Bond AT-Universal, eller likvärdigt efter montage av ny klämring.

Golvmatta med nedvik/klämring

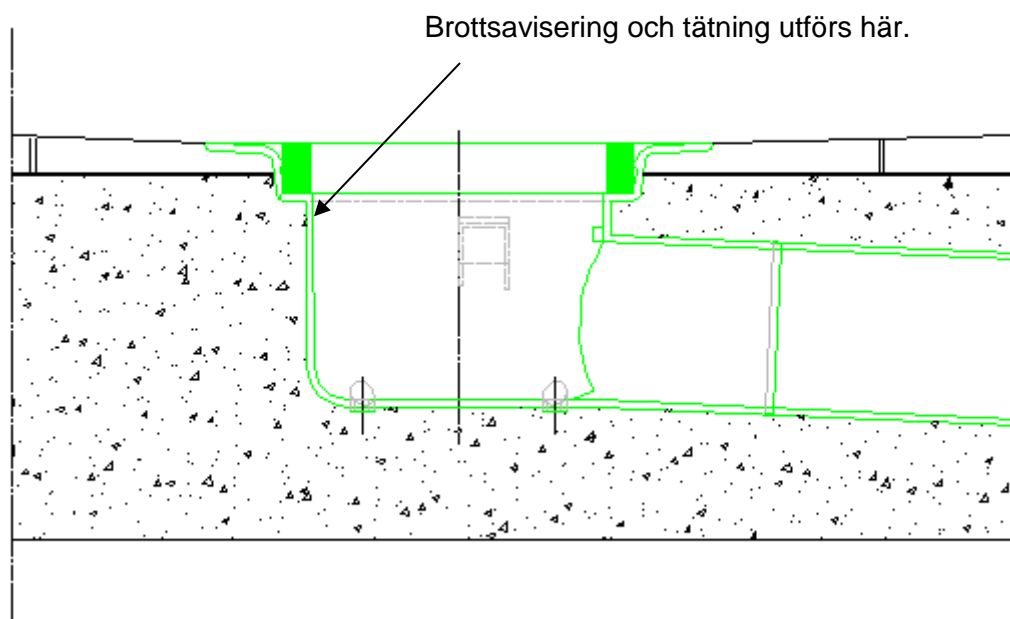

Montage av ny anslutningspunkt mot relinad ledning.

Då ny ledning skall monteras mot relinad stam rekommenderar vi att T-rör monteras vid anslutningspunkten.

Vid avkapning skall försiktighet iakttas så att relinad del inte skadas.

Frilagda rörändar (goods) skall förseglas för att förhindra korrosion.

Försegling utförs med Sika-Bond AT-Universal eller likvärdigt.

Underhålls spolning av relinade ledningar.

Vi rekommenderar att rörsystemen spolas, enligt en underhålls plan om 5 år.

Med auktoriserad/utbildad personal.

Vid spolning skall temperatur och tryck anpassas till det specifika röret.